

# Bestellformular Standardpressringe

Baustelle: \_\_\_\_\_

Angaben des Bestellers: \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

**PRESSRING TYP A**      Außen Ø Rohr 20-54 mm      Kernb. Ø 100 mm

Außendurchmesser Rohr exakt	_____ mm	
Material Rohr	_____	
Verwendungszweck Rohr	_____	
Rohr isoliert	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Geteilter Pressring? (Rohr montiert?)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Stückzahl	_____ Stk.	

**PRESSRING TYP B**      Außen Ø Rohr 55-99 mm      Kernb. Ø 150 mm

Außendurchmesser Rohr exakt	_____ mm	
Material Rohr	_____	
Verwendungszweck Rohr	_____	
Rohr isoliert	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Geteilter Pressring? (Rohr montiert?)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Stückzahl	_____ Stk.	

**PRESSRING TYP C**      Außen Ø Rohr 100-149 mm      Kernb. Ø 200 mm

Außendurchmesser Rohr exakt	_____ mm	
Material Rohr	_____	
Verwendungszweck Rohr	_____	
Rohr isoliert	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Geteilter Pressring? (Rohr montiert?)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Stückzahl	_____ Stk.	


**PRESSRING TYP D**      Außen Ø Rohr 150-200 mm      Kernb. Ø 250 mm

Außendurchmesser Rohr exakt	_____ mm	
Material Rohr	_____	
Verwendungszweck Rohr	_____	
Rohr isoliert	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Geteilter Pressring? (Rohr montiert?)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Stückzahl	_____ Stk.	

**PRESSRING TYP E**      Außen Ø Rohr 201-250 mm      Kernb. Ø 300 mm


Außendurchmesser Rohr exakt	_____ mm	
Material Rohr	_____	
Verwendungszweck Rohr	_____	
Rohr isoliert	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Geteilter Pressring? (Rohr montiert?)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Stückzahl	_____ Stk.	

## Schnitt Außenwand

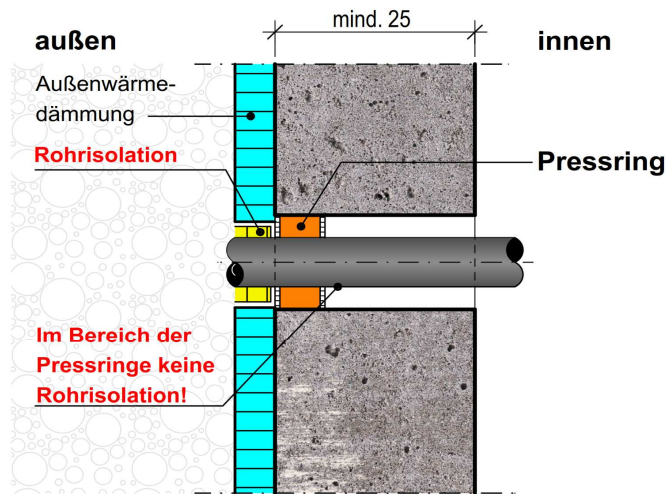


© BOLLHALDER SYSTEMABDICHTUNGEN AG

## Ansicht Kernbohrungen

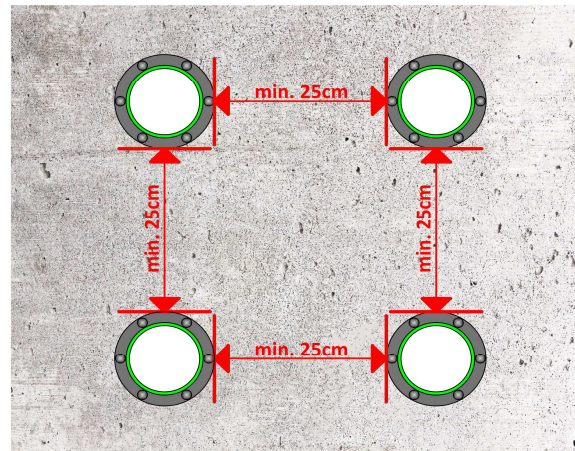

© BOLLHALDER SYSTEMABDICHTUNGEN AG

## Ansicht Kernbohrungen

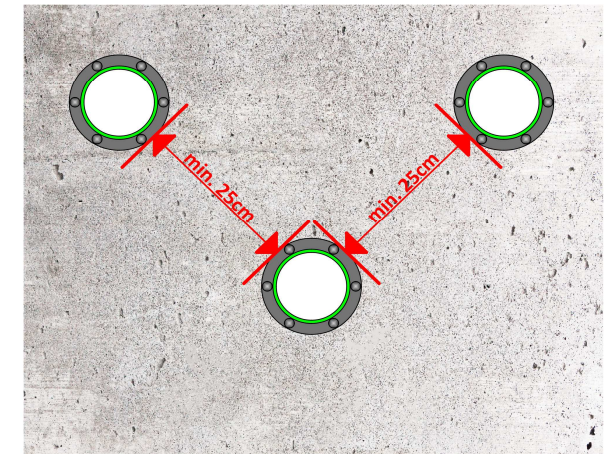

© BOLLHALDER SYSTEMABDICHTUNGEN AG

- Bestellungen der Pressringe mindestens 7 Tage vor der Montage bekanntgeben.
- Für Rohrdimensionen abweichend dieser Liste bitten wir um Kontaktaufnahme.
- Das Ausmessen der Kernbohrungen sowie der Rohre erfolgt bauseits.
- Isolierungen an Rohren müssen bauseitig vor Montage der Pressringe im Bereich der Kernbohrung entfernt werden.
- Die Montage der Pressringe erfolgt generell von innen durch die Bollhalder Systemabdichtungen AG.
- Standardpressringe können nur zusammen mit glattwandigen Standardrohren verwendet werden.
- Für dünnwandige Rohre sowie Fernwärmeleitungen gelten andere Richtlinien.
- Spiralförmige Rohre (Bsp. Lüftung) können mittels Pressringe oder Ketten nicht abgedichtet werden.